


EM=480

LCMS Scan ESI+


Ret. Time: 1.66

<<<< NEGATIVE SPECTRA >>>>

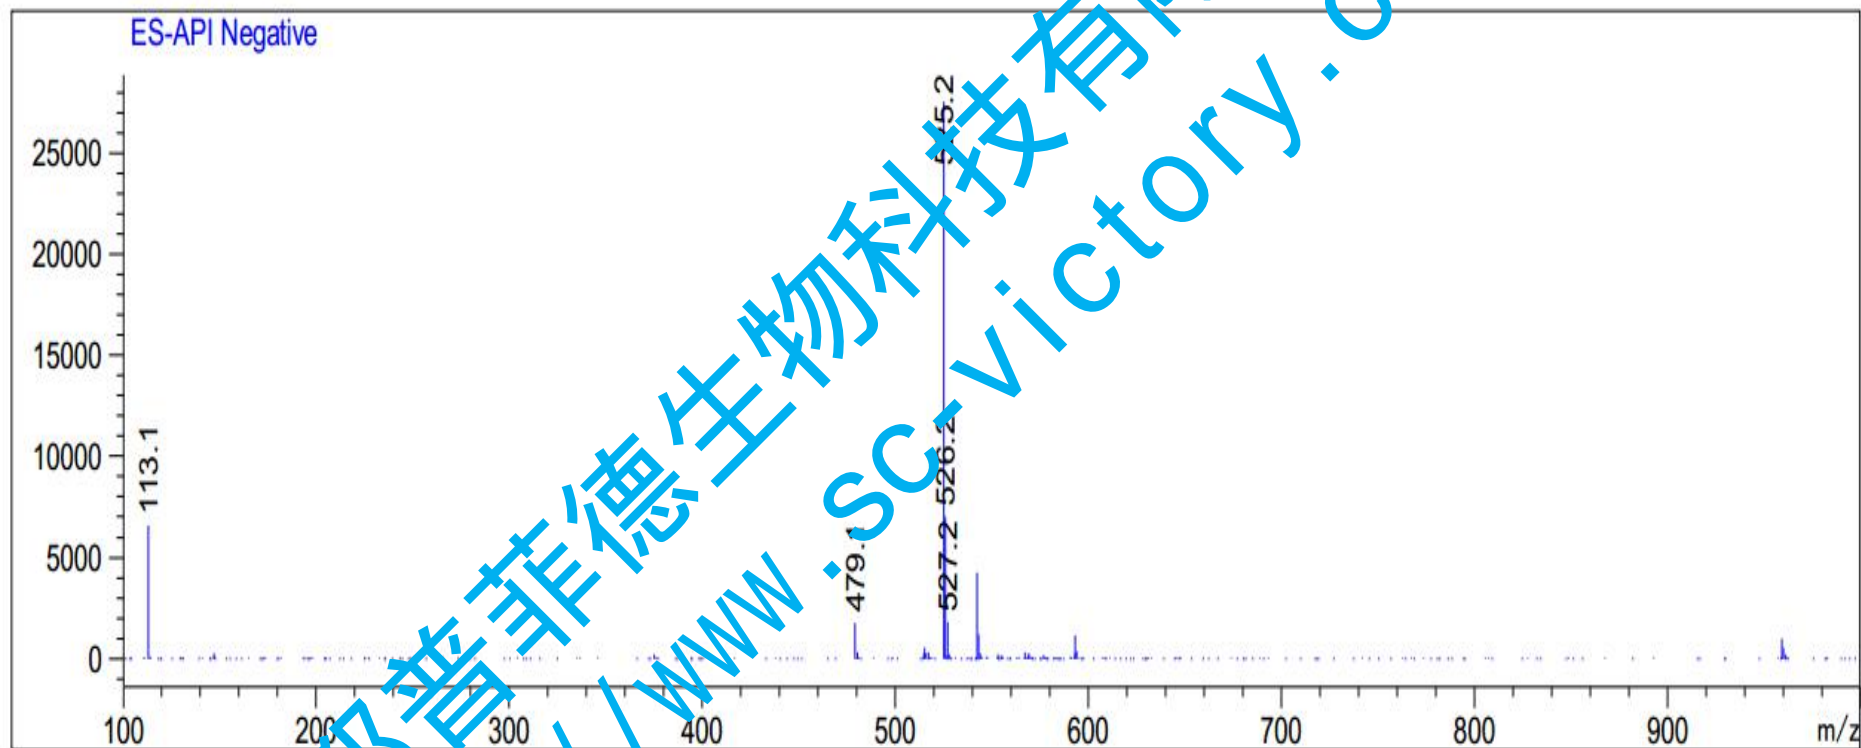

成都普菲德生物科技有限公司
<http://www.sc-victory.com>

Ret. Time: 2.73

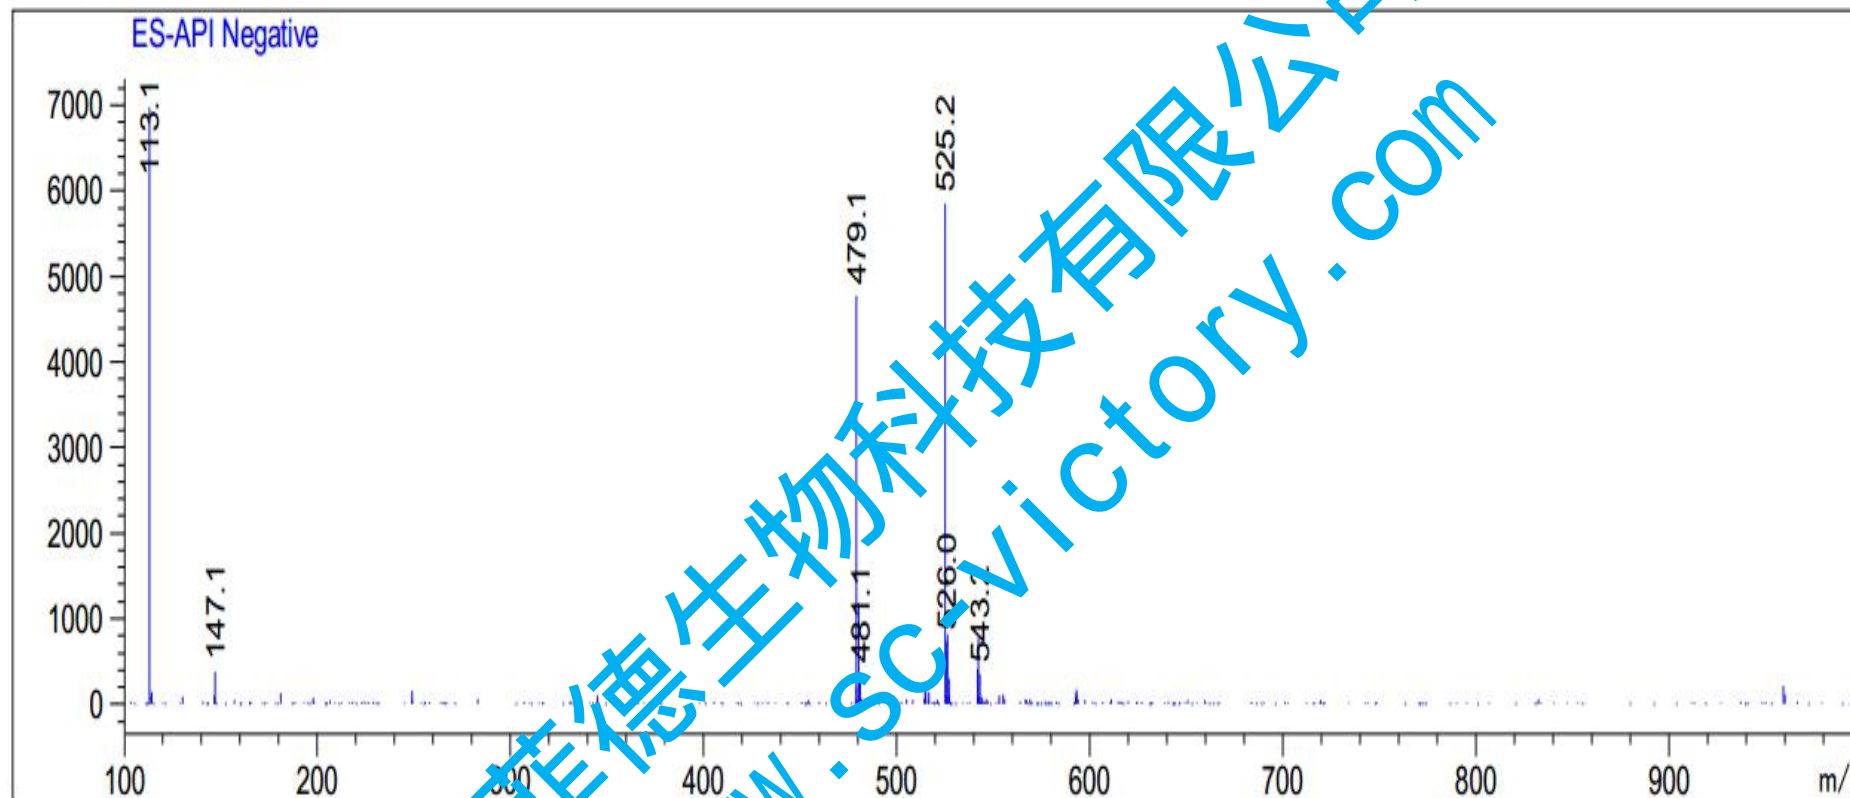

成都普菲德生物科技有限公司
<http://www.sc-victory.com>